


ROZVÁDZAČ

R-E

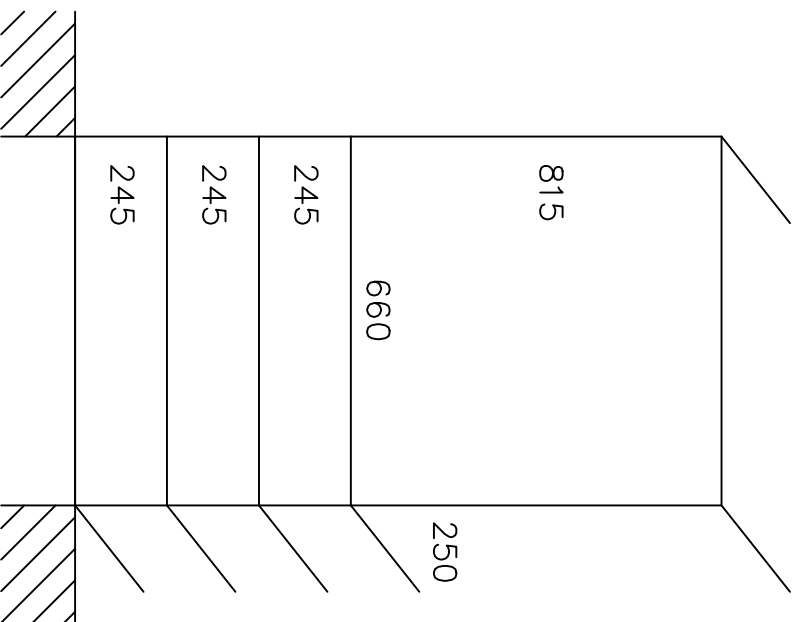

ELEKTROMEROVÝ ROZVÁDZAČ

660x1400x250 (šxvxh)

PRÍVOD: SPODOM

VÝVODY: SPODOM

PRI OTVORENÝCH DVERÁCH: IP2X

PRI ZATVORENÝCH DVERÁCH: IP44

$I_k=10kA$

Napäťová sústava 3+N+PE 50Hz 230V/400V/TN-C-S

411 ochranné opatrenia v zmysle STN 33 2000-4-41/2007:

411.2 požiadavky na základnú ochranu

A.1 základná izolácia živých častí

A.2 zábrany alebo kryty

B.2 prekážky

B.3 umiestnenie mimo dosahu


411.3 požiadavky na ochranu pri poruche

411.3.1 ochranné uzemnenie a pospájanie

411.3.2 samočinné odpojenie pri poruche


411.3.3 doplnková ochrana – prúdový chránič

411.4 systém TN

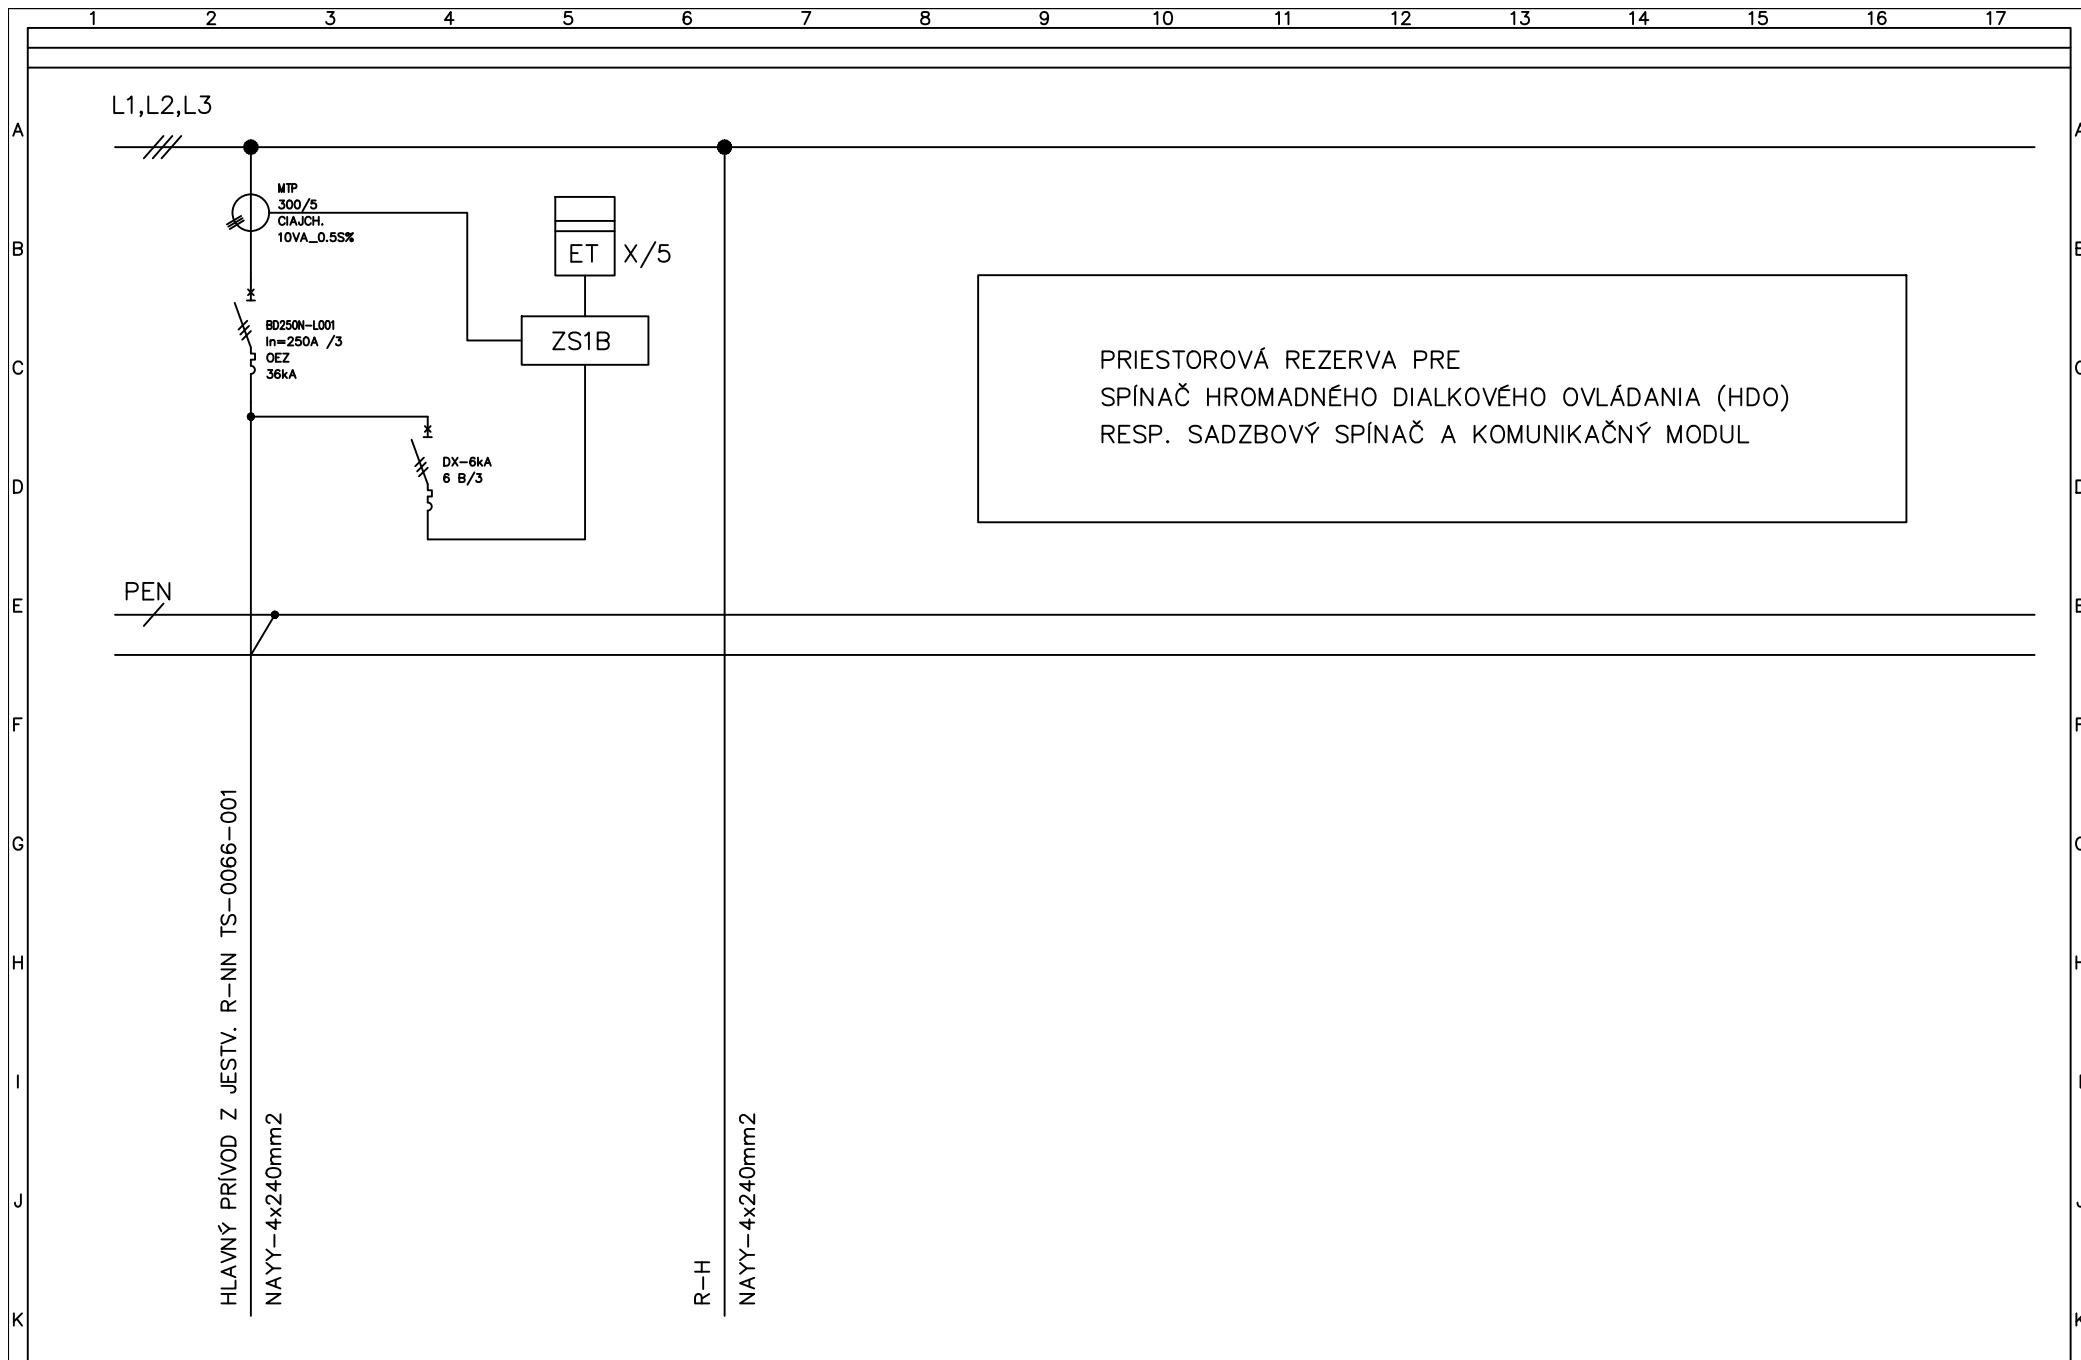

Vypracoval: Ferenczi	AKCIA: AREÁL PREMONŠTRÁTSKEHO KLÁŠTORA k.ú.: ŠAHY, č.p.: 1682/1,6, 1684/1,2 ELEKTROINŠTALÁCIA	 <small>Sídlo: ul. Laca Novomeského 20, 946 03 Kolárovo Kancelária: Obchodný rad 3828, 946 03 Kolárovo IČO: 44 231 474, IČ DPH: SK262631415 Tel./Fax 035/760 43 27, mobil. 0905/714 706</small>	Investor: MANEVI SK s.r.o., DUNAJSKÁ STREDA	Zak.číslo: 2022/017	A.K.:	Listov: 3
Kontroloval: Leczkési			Obsah: Rozvádzač R-E jednopolová schéma	Zmena/Dátum:	V.č.:	List:
Dátum : 08.2022			Merítko: N	EL-19	2	

Schéma zapojenia rozšírenej skúšobnej svorkvnice ZS1b
s pripojeným elektromerom

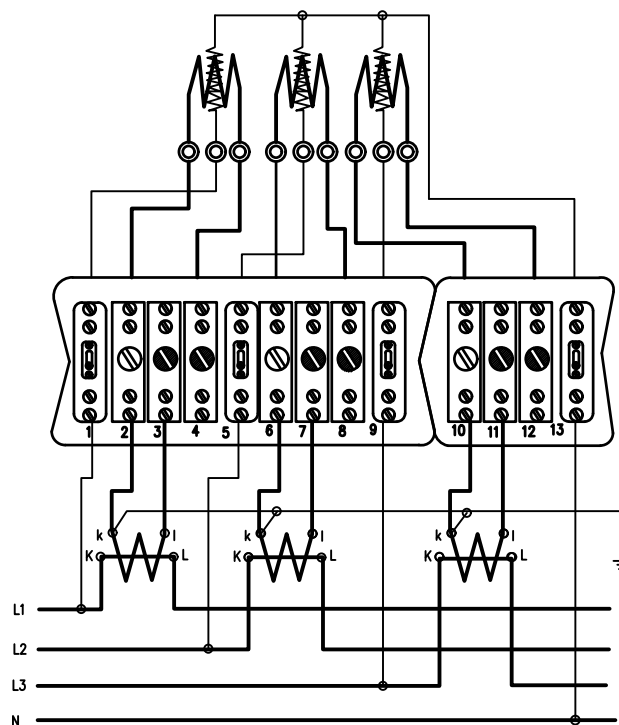

Vypracoval: Ferenczi	AKCIA: AREÁL PREMONŠTRÁTSKEHO KLÁŠTORA		Investor: MANEVI SK s.r.o., DUNAJSKÁ STREDA	Zak.číslo: 2022/017	A.K.:	Listov: 3
Kontroloval: Leczkési	k.ú.: ŠAHY, č.p.: 1682/1,6, 1684/1,2		Obsah: Rozvádzač R-E	Zmena/Dátum:	V.č.:	List: 3
Dátum : 08.2022	ELEKTROINŠTALÁCIA		jednopolová schéma	Merítko: N	EL-19	