


| | |
|--|-------------------------|
| Pri ukladaní káblov dodržať podmienky STN 33 2000-5-52 a v zemi dodržať priestorovú úpravu technického vybavenia v zmysle STN 73 6005. | |
| Pri súbehu NN kábla s vedeniami dodržať vzdialenosti: | |
| kábel NN do 1 kV | 05 cm |
| kábel VN do 10 kV | 15 cm |
| kábel VN do 35 kV | 20 cm |
| kábel oznamovací | 30 cm |
| plynovod do 9,8 Mpa | 40 cm |
| vodovod | 40 cm |
| staky | 50 cm |
| Pri krížení NN kábla s vedeniami dodržať vzdialenosti: | |
| kábel NN do 1 kV | 05 cm |
| kábel VN do 10 kV | 15 cm |
| kábel VN do 35 kV | 20 cm |
| kábel oznamovací | 30 cm |
| plynovod do 9,8 Mpa | 10 cm (ochranná trubka) |
| vodovod | 40 cm |
| staky | 30 cm |

Ukladanie káblov v zmysle STN 33 2000-5-52

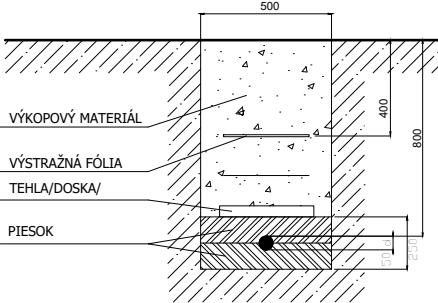

Napáťová sústava 3 PEN - 50Hz, 230/400V / TN-C-S

- 411 ochranné opatrenia v zmysle STN 33 2000-4-41/2019:
411.2 požiadavky na základnú ochranu
A.1 základná izolácia živých častí
A.2 zábrany alebo kryty
B.2 prekážky
B.3 umiestnenie mimo dosahu
411.3 požiadavky na ochranu pri poruche
411.3.1 ochranné uzemnenie a pospájanie
411.3.2 samostatné odpojenie pri poruche
411.4 systém TN

| | | | | | |
|---------------------------|--|---|---------------|-----------|--|
| AUTOR PROJEKTU | ATELIER SMIDT s.r.o. – ING.ARCH. SMIDT TAMAS | <div><p>Sídlo ul. Lada Novomeského 20, 946 03 Kollárovo Karpentárska Občianska časť 3825, 946 03 Kollárovo IČO: 44 231 474, IČ DPH: SK2102831413 Tel./Fax 035/760 43 27, mobil: 0905/714 708</p></div> | | | |
| ZODPOVEDNÝ PROJEKTANT EL. | LECZKÉSI ALEXANDER | | | | |
| VYPRACOVAL | LECZKÉSI ALEXANDER, FERENCZI KORNÉL | | | | |
| INVESTOR | MANEVI SK s.r.o., DUNAJSKÁ STREDA | | | | |
| MIESTO STAVBY | k.ú.: ŠAHY, č.p.: 1682/1,6, 1684/1,2 | | | | |
| NÁZOV | AREÁL PREMONŠTRÁTSKEHO KLÁŠTORA – ŠAHY | | DÁTUM | 08.2022 | |
| | | | STUPEŇ | RP | |
| | | | FORMÁT | 420 x 840 | |
| | | | ZAK. ČÍSLO | 2022/017 | |
| ČASŤ | SITUÁCIA NN PRIPOJKY | MIERKA | ČÍSLO VÝKRESU | | |
| OBSAH | ELEKTROINŠTALÁCIA | 1: 250 | | EL 29 | |